



(2004)量认(国)字(L0465)号



(2004)国认监认字(062)号



检测
CNAS L0988

检 验 报 告

No. 2006-4802

受检单位 瑞安市长城消防器材有限公司

产品名称 洒水喷头

检验类型 认证发证检验



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. 2006-4802

产品名称	洒水喷头
型号规格	K-ZSTX 15-68℃ Φ3mm
商 标	HUA CHENG
委托单位	公安部消防产品合格评定中心
生产单位	瑞安市长城消防器材有限公司
受检单位	瑞安市长城消防器材有限公司
抽 样 者	庄爽、俞颖飞
抽样地点	成品库
抽样基数	650只
抽样日期	2006年11月13日
送 样 者	项志刚
送样日期	2006年11月27日
样品数量	250只；玻璃球30只
样品编号	2006-4802
检验类别	认证发证检验
检验依据	GB5135.1-2003
样品等级	空白
检验项目	除6.23；6.24；6.31以外的全部项目
检验日期	2006年12月15日至2007年3月12日
检验地点	本中心内
检验结论	<p style="text-align: center;">瑞安市长城消防器材有限公司送检的K-ZSTX 15-68℃ Φ3mm洒水喷头， 经按GB5135.5-2003《自动喷水灭火系统第5部分：雨淋报警阀》检验，认证发 证检验综合判定合格。（以下空白）</p> <p style="text-align: right;">(检验业务专用章) 签发日期：2007年3月26日</p>
备 注	主型产品。

批准：陈军 审核：项志刚 编制：徐江花 共6页第1页

检验结果汇总

No. 2006-4802

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论		备注
1	整体要求	洒水喷头在制造上应确保其产品的一致性，从设计和制造上应保证使其不能轻易调整、拆卸和重装。(6.1)	符合标准要求	合格		
2	外观	喷头的外表面应均匀一致，无明显的磕碰伤痕及变形，表面涂、镀层完整美观。(6.2.1)	符合标准要求	合格	合格	
		喷头的接口螺纹应符合 GB/T 7306 的规定。(6.2.2)	符合标准要求	合格		
		喷头在其溅水盘或本体上至少应标记型号规格、生产厂商的名称(代号)或商标、生产年代、认证标记(如获得了认证)等。所有标记应为永久性标记且标志正确、清晰。(6.2.3)	标志内容不齐全	C类不合格		
3	水压密封和耐水压强度性能	喷头在整个试验过程中应无渗漏。(6.3.1)	符合标准要求	合格	合格	
		喷头应无变形或破坏。(6.3.2)	符合标准要求	合格		
4	流量系数	公称口径为 15mm 的洒水喷头，流量系数 K 应为 80 ± 4 。(6.4)	76.3、76.9	合格		
5	布水性能	低于平均洒水密度 50%的集水盒数应不大于 5 个。(6.5.1)	0 个	合格		
6	溅水盘上、下的喷水量	下垂型喷头向下喷洒的水量应为 80%~100%。(6.6.2)	91.8%、92.3%	合格		
7	静态动作温度	喷头的动作温度范围：65℃~74℃，其中 80%的样品应在 71℃之前动作。(6.7.2)	动作温度范围：(67.3℃~71.2℃)，其中有 85%的样品在 71℃之前动作。	合格		

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论		备注
8	功能	喷头应启动灵活。(6.8.1)	启动灵活	合格	合格	
		喷头在热敏感元件释放后 10s 内, 应清除所有沉积。(6.8.2)	无沉积	合格		
		在每一压力下进行试验的所有喷头中, 发生沉积的试样总数不应超过 1 只。(6.8.3)	空白	空白		
9	抗水冲击性能	试验过程中喷头不应出现渗漏和破坏。试验后应符合 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.9)	符合标准要求	合格		
10	工作载荷和框架强度	对于轭臂支撑的洒水喷头, 确定其工作载荷。 喷头施加 2 倍工作载荷后, 框架的永久变形不应大于喷头载荷支承点间距离的 0.2%。 (6.10)	平均工作荷载: 458.5N , 框架的最大永久变形为 0.014 mm。	合格		喷头载荷支承点间距离: 19.3mm
11	热敏感元件强度	玻璃球的平均破碎载荷不应小于 6 倍的平均设计载荷; 玻璃球破碎载荷的下限误差至少为设计载荷上限误差的 2 倍。 (6.11)	平均破碎载荷: 5781.9N, 为平均设计载荷的 12.6 倍; 玻璃球破碎载荷的下限误差为设计载荷上限误差的 4.7 倍。	合格		
12	溅水盘强度	在 1.2MPa 水压下连续洒水 15min, 溅水盘不应出现松动、脱落、永久变形和损坏。(6.12)	符合标准要求	合格		
13	疲劳强度	疲劳强度试验后玻璃球不得有任何损坏, 并应符合 0.035MPa 压力下的功能试验要求。 (6.13)	符合标准要求	合格		

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
14	热稳定性	热稳定性试验后玻璃球不应有任何损坏, 并应符合 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.14)	符合标准要求	合格	
15	抗振动性能	振动试验后, 喷头的构成部件应无松动和损坏, 并应符合 6.3.1 及 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.15)	符合标准要求	合格	
16	抗机械冲击性能	机械冲击试验后喷头应无损坏, 并应符合 6.3.1 条的要求。(6.16)	符合标准要求	合格	
17	耐低温性能	低温试验后, 喷头的涂层和镀层不应出现断裂和剥层现象, 喷头不应损坏, 并应符合 6.3.1 及 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.17)	符合标准要求	合格	
18	耐高温性能	高温试验后, 喷头体不应发生严重变形和损坏。(6.18)	符合标准要求	合格	
19	动态热性能	在标准方位进行试验时, RTI 和 C 应符合图 1 规定。快速响应喷头使用 C 计算出的任一 RTI 值均应在图 1 所示的范围内。(6.19.1)	传导系数 C 的平均值为 $0.36 (m/s)^{0.5}$, 平均 RTI 值为 $31.90 (m \cdot s)^{0.5}$, 且任一 C 值、RTI 值均在标准要求的范围内。	合格	合格
		在偏离最不利方位一个角度进行试验时, 每一个 RTI 值不应超过 $600 (m \cdot s)^{0.5}$ 或在标准方位下测得的平均 RTI 值的 250% 二者之中的较小者。(6.19.2)	在偏离最不利方位 25° 时, 每一个 RTI 值均在标准要求的范围内, 平均 RTI 值为 $40.05 (m \cdot s)^{0.5}$ 。	合格	
20	耐氨应力腐蚀性能	氨应力腐蚀试验后, 喷头不应断裂、脱层或损坏, 并应符合 6.3.1 及 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.20)	符合标准要求	合格	

检验结果汇总

No. 2006-4802


序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
21	耐二氧化硫腐蚀性能	二氧化硫腐蚀试验后, 喷头不应产生腐蚀损坏, 并应符合 6.3.1 及 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.21)	符合标准要求	合格	
22	耐盐雾腐蚀性能	盐雾腐蚀试验后, 喷头不应产生腐蚀损坏, 并应符合 6.3.1 及 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.22)	符合标准要求	合格	
23	抗碰撞性能	碰撞试验后, 喷头应无破裂和变形, 并应符合 6.3.1 及 0.035MPa 压力下的功能试验要求。(6.25.1)	符合标准要求	合格	
24	侧向喷洒	下垂型喷头应在正庚烷燃尽前动作, 且相邻的喷头不应妨碍其启动。(6.26)	符合标准要求	合格	
25	抗真空性能	真空性能试验后, 喷头不应出现扭曲或损坏, 并应符合 6.3.1 的要求。(6.29)	符合标准要求	合格	
		本页以下空白			

样品描述

No. 2006-4802

送检单位	瑞安市长城消防器材有限公司		
通讯地址	浙江省瑞安市塘下镇陈宅工业区		
邮政编码	325204	联系电话	0577-65375158

产品说明（样品描述）：

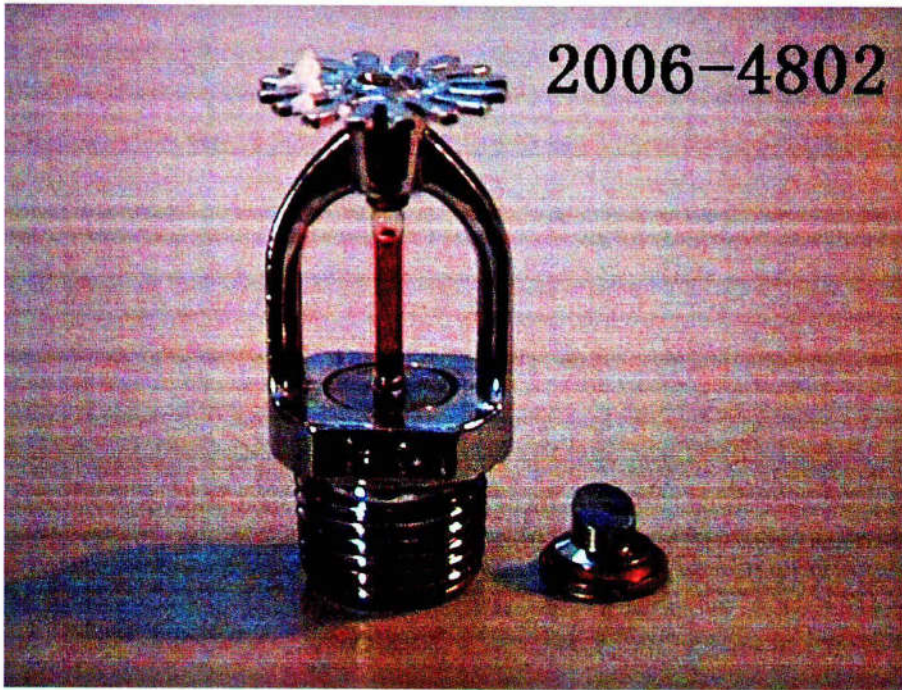

玻璃球上标有：“Job FR”
喷头总重：58g